

Zidni gasni kondenzacioni kotao

Condens 3000 W

ZSB 14-3 C.. | ZSB 22-3 C.. | ZWB 24-3 C.. | ZWB 28-3 C..



Uputstva za odvod izduvnih gasova

Sadržaj

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Sigurnosne napomene i objašnjenje simbola | 3 |
| 1.1 | Objašnjenje simbola | 3 |
| 1.2 | Sigurnosne napomene | 3 |
| <hr/> | | |
| 2 | Upotreba | 4 |
| 2.1 | Opšte | 4 |
| 2.2 | Zidni gasni kondenzacioni kotao | 4 |
| 2.3 | Kombinacija sa priborima za dimne gasove | 4 |
| <hr/> | | |
| 3 | Uputstva za montažu | 5 |
| 3.1 | Uopšteno | 5 |
| 3.2 | Vertikalni dimovod | 5 |
| 3.2.1 | Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova | 5 |
| 3.2.2 | Krovni dimovod | 5 |
| 3.2.3 | Mesto postavljanja i vod za vazduh/izduvne gasove | 5 |
| 3.2.4 | Postavljanje otvora za čišćenje | 5 |
| 3.2.5 | Rastojanje iznad krova | 6 |
| 3.3 | Horizontalni dimovod | 7 |
| 3.3.1 | Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova | 7 |
| 3.3.2 | Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C _{13x} preko spoljnog zida | 7 |
| 3.3.3 | Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C _{33x} preko krova | 7 |
| 3.3.4 | Postavljanje otvora za čišćenje: | 7 |
| 3.4 | Odvojen priključak cevi | 8 |
| 3.5 | Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove na fasadi | 8 |
| 3.6 | Dimovod u šahti | 9 |
| 3.6.1 | Zahtevi za dimovod | 9 |
| 3.6.2 | Kontrola dimenzija šahte | 9 |
| 3.6.3 | Čišćenje postojećih šahti i dimnjaka | 10 |
| 3.6.4 | Konstrukcijske karakteristike šahte | 10 |
| <hr/> | | |
| 4 | Ugradne mere (u mm) | 11 |
| 4.1 | Priklučak za horizontalnu cev dimovoda | 11 |
| 4.2 | Vertikalni priključak cevi za dimne gasove | 13 |
| <hr/> | | |
| 5 | Dužine cevi za dimne gasove | 15 |
| 5.1 | Uopšteno | 15 |
| 5.2 | Određivanje dužina cevi dimovoda | 15 |
| 5.2.1 | Analiza situacije ugradnje | 15 |
| 5.2.2 | Određivanje karakterističnih vrednosti | 15 |
| 5.2.3 | Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove | 15 |
| 5.2.5 | Proračun ekvivalentne dužine cevi Lekviv | 15 |
| 5.3 | Situacije vođenja dimnog gasa | 16 |
| 5.4 | Primer za proračun dužine cevi za dimne gasove (slika 20) | 24 |
| 5.5 | Formular za proračun dužine cevi za dimne gasove | 26 |

1 Sigurnosne napomene i objašnjenje simbola

1.1 Objašnjenje simbola

Uputstva za upozorenje



Uputstva za upozorenje u tekstu označavaju se uokvirenim upozoravajućim trouglom sa sivom pozadinom.



Kod opasnosti zbog električne struje, znak upozorenja u upozoravajućem trouglu se zamjenjuje simbolom munje.

Reči upozorenja na početku uputstva za upozorenje označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti.

- **PAŽNJA** znači da mogu nastati materijalne štete.
- **OPREZ** znači da mogu nastati luke do srednje telesne povrede.
- **UPOZORENJE** znači da mogu nastati teže telesne povrede.
- **OPASNOST** znači da mogu nastati telesne povrede opasne po život.

Važne informacije



Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom. One su odvojene linijama iznad i ispod teksta.

Drugi simboli

| Simbol | Značenje |
|--------|--|
| ▶ | Korak u postupku rukovanja |
| → | Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu ili na druge dokumente |
| • | Spisak/Stavke spiska |
| - | Spisak/Stavke spiska (2. nivo) |

tab. 1

1.2 Sigurnosne napomene

Besprekorna funkcija je osigurana samo onda, kada se poštjuju uputstva za instalaciju. Zadržava se pravo izmena. Ugradnja mora da usledi od strane autorizovanog instalatera. Za montažu uređaja mora da se obrati pažnja na odgovarajuća uputstva za instalaciju.

Opasnost kod mirisa gasa

- ▶ Uređaj isključiti.
- ▶ Otvoriti prozore i vrata.
- ▶ Obavestiti ovlašćeno stručno preduzeće.

Postavljanje, pregradnja

- ▶ Postavljanje i pregradnju uređaja sme izvršiti samo ovlašćeno stručno preduzeće.
- ▶ Ne menjati delove koji vode gas.

2 Upotreba

2.1 Opšte

Informišite se pre ugradnje uređaja za grejanje i vođenja izduvnih gasova kod odgovorne građevinske institucije i kod oblasnog dimničara da li postoje prepreke za to.

Pribor za izduvne gasove je komponenta CE-odobrenja. Iz ovog razloga sme se koristiti samo originalni pribor za izduvne gasove.

Površinska temperatura na cevi za vazdušno sagorevanje je ispod 85 °C. Po TRGI 2008 odn. TRF 1996 nisu potrebna minimalna odstojanja ka zapaljivim građevinskim materijalima. Propisi (LBO, FeuVO) pojedinačnih saveznih republika mogu da odstupaju od toga i da propisuju minimalna rastojanja ka zapaljivim građevinskim materijalima.

Dozvoljena maksimalna dužina cevi za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove zavisi od zidnog gasnog kondenzacionog kotla i broja lukova u cevi za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove. Preuzmite Vaš proračun iz pog. 5 od str. 15.

2.2 Zidni gasni kondenzacioni kotaو

| Zidni gasni kondenzacioni kotaو | Proizv.-ID-Br. |
|------------------------------------|----------------|
| ZSB 14-3 C ... | |
| ZSB 22-3 C ... | CE-0085 BS0253 |
| ZWB 24-3 C ... | |
| ZWB 28-3 C ... | |

tab. 2

Navedeni uređaji za grejanje su ispitani i odobreni prema odgovarajućim EZ smernicama (90/396/EWG, 92/42/EWG, 2008/95/EWG, 2004/108/EWG) i EN677.

2.3 Kombinacija sa priborima za dimne gasove

Za odvod izduvnih gasova kod kondenzacionog uređaja za grejanje može se koristiti sledeći pribor za odvod izduvnih gasova:

- Pribor za odvod izduvnih gasova, dupla cev Ø 60/100 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, dupla cev Ø 80/125 mm
- Pribor za odvod izduvnih gasova, jednostruka cev Ø 80 mm

Oznake AZ/AZB, kao i porudžbene brojeve originalnog pribora za odvod izduvnih gasova, preuzmite iz važećeg cenovnika.

3 Uputstva za montažu

3.1 Uopšteno

- ▶ Obratite pažnju na uputstva za instalaciju pribora za dimne gasove.
- ▶ Horizontalno provođenje gasa sa 3° uspona (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) postaviti u smeru strujanja dimnog gasa.
- ▶ U vlažnim prostorijama izolirajte vod za vazduh za sagorevanje.
- ▶ Za korišćenje regulatora sobne temperature: ne ugrađivati termostatski ventil za grejno telo na grejnom telu u vodećoj prostoriji.
- ▶ Ako se koriste bojleri, njihove dimenzije se moraju uzeti u obzir za instalaciju pribora za odvod izduvnih gasova.
- ▶ Otvore za čišćenje ugradite tako da budu što pristupačniji.
- ▶ Pre montaže pribora za izduvne gasove: dihtunzi na prstenu sa moraju biti lako uklonjeni nerazgradivom masnoćom (npr. vazelinom).
- ▶ Kod montaže voda izduvnih gasova/voda vazduha za sagorevanje uvek do kraja gurnuti pribor za izduvne gasove u prsten.

3.2 Vertikalni dimovod

3.2.1 Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova „vertikalni vod za vazduh/dim“ se može produžiti na bilo kom mestu između uređaja za grejanje i krovnog kanala uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“, ‘duplog kolena’ (15° - 90°) ili kontrolnog „otvora“.

3.2.2 Krovni dimovod

Prema TRGI 2008 dovoljan razmak između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i nadstrešnice je 0,4 m, jer je nominalna toplotna snaga ugrađenog Bosch zidnog gasnog kondenzacionog kotla manja od 50 kW.

3.2.3 Mesto postavljanja i vod za vazduh/izduvne gasove

Prema TRGI 2008 važe sledeći propisi:

- Postavljanje zidnog gasnog kondenzacionog kotla u prostoriji kod koje se iznad plafona nalazi samo krovna konstrukcija:
 - Ako se zahteva da plafon bude vatrootporan, onda vodovi za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova u području između nadvice

plafona i krovišta moraju da imaju oblogu koja se odlikuje istom vatrootpornošću i koja je izrađena od nezapaljivih materijala.

- Ako se ne zahteva da plafon bude vatrootporan, vodovi za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova od nadvice plafona do krovišta moraju da se smeste u šahti od nezapaljivih krutih materijala ili u metalnoj zaštitnoj cevi (mehanička zaštita).
- Ako se vodovima za dovod vazduha za sagorevanje i odvod izduvnih gasova premošćuje sprat zgrade, onda se vodovi van prostora postavljanja moraju sprovesti u šahti koju karakteriše vatrootpornost od najmanje 90 minuta, a kod stambenih zgrada niže visine od najmanje 30 minuta.

3.2.4 Postavljanje otvora za čišćenje

- U slučaju da su dimovodi do 4 m dužine ispitani zajedno sa gasnim ložištem, dovoljan je jedan otvor za čišćenje.
- Donji otvor za čišćenje vertikalne deonice dimovoda sme da se postavi na sledeći način:
 - u vertikalnom delu dimovoda direktno iznad uvodnika spojnog komada
ili
 - bočno u spojnom komadu, na rastojanju od najviše 0,3 m od luka u vertikalnom delu dimovoda
ili
 - na prednjoj strani pravog spojnog dela, na rastojanju od najviše 1 m od luka u vertikalnom delu dimovoda.
- Dimovodi, koji se ne mogu čistiti kroz izlazni otvor dimnjaka, moraju da imaju dodatni gornji otvor za čišćenje do 5 m ispod izlaznog otvora dimnjaka. Za vertikalne delove dimovoda, koji imaju zakošenje veće od 30° između ose i vertikala, potrebni su otvori za čišćenje na rastojanju od najviše 0,3 m od mesta savijanja.
- Kod vertikalnih deonica se može izostaviti gornji otvor za čišćenje ako:
 - vertikalna deonica dimovoda ima najviše jedno zakošenje do 30°
i
 - donji otvor za čišćenje nije udaljen više od 15 m od izlaznog otvora.
- Otvore za čišćenje ugradite tako da budu što pristupačniji.

3.2.5 Rastojanje iznad krova




Za održavanje minimalnog rastojanja izlaznog otvora dimnjaka preko krova, spoljna cev krovnog kanala može da se produži uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „produžetka oplate“ dužine do 500 mm.

Ravni krov

| | zapaljivi materijali | nezapaljivi materijali |
|---|----------------------|------------------------|
| X | ≥ 1500 mm | ≥ 500 mm |

tab. 3

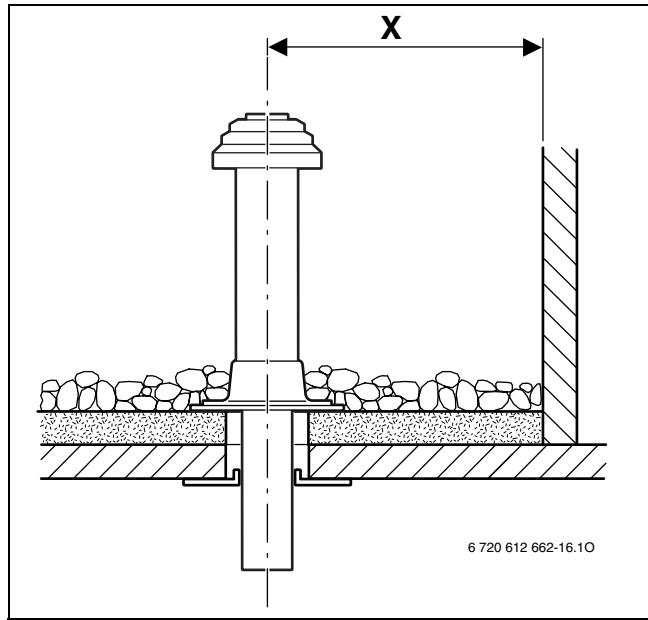


sl. 1

Kosi krov

| | |
|----------|--|
| A | ≥ 400 mm, u oblastima sa puno snega ≥ 500 mm |
| α | $\leq 45^\circ$, u oblastima sa puno snega $\leq 30^\circ$ |

tab. 4

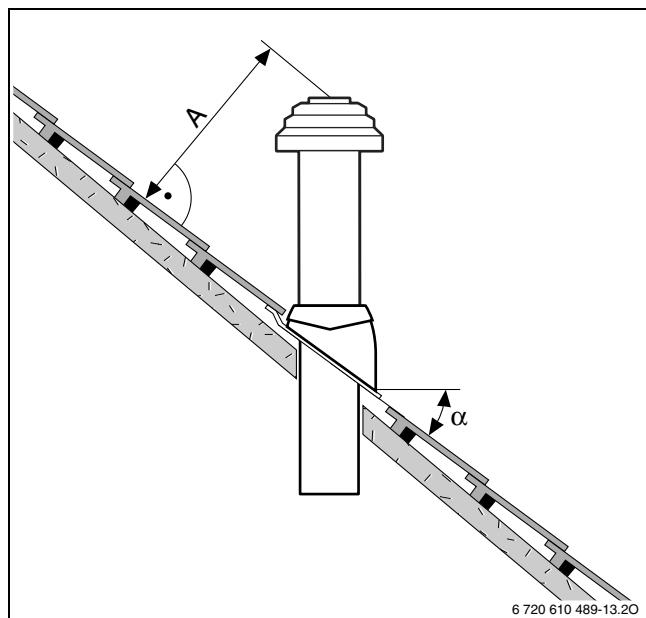

sl. 2



Prirubnice za kose kroove Bosch su podesne samo za nagibe krova između 25° i 45° .

3.3 Horizontalni dimovod

3.3.1 Producavanje korišćenjem pribora za odvod izduvnih gasova

Pribor za odvod izduvnih gasova „horizontalni dimovod“ se može proizvesti na bilo kom mestu između uređaja za grejanje i zidnog kanala uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“, „duplog kolena“ (15° - 90°) ili „kontrolnog otvora“.

3.3.2 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C_{13x} preko spoljnog zida

- Voditi računa o različitim propisima saveznih država o maksimalnoj dozvoljenoj topotnoj snazi (npr. TRGI 2008, TRF 1996, LBO, FeuVo).
- Voditi računa o najmanjoj udaljenosti od prozora, vrata, zidova i izlaznih otvora dimnjaka koji su postavljeni jedan ispod drugog.
- Izlazni otvor duple cevi prema TRGI i LBO ne sme da se montira u šahti ispod nivoa zemlje.

3.3.3 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove C_{33x} preko krova

- Kod postojećeg krova se moraju održati minimalna rastojanja prema TRGI 2008. Između izlaznog otvora pribora za odvod izduvnih gasova i površine krova dovoljno je rastojanje od 0,4 m, jer je nominalna topotna snaga navedenog Boschgasnog kondenzacionog kotla manja od 50 kW. Krovni prozori Boschispunjavaju zahteve za minimalnim rastojanjem.
- Izlazni otvor pribora za odvod izduvnih gasova u odnosu na krovne konstrukcije, otvore do prostorija i nezaštićene komponente od zapaljivih materijala, izuzev krovnog pokrivača, mora da štrči najmanje 1 m ili da se udalji od njih najmanje 1,5 m.
- Za horizontalne cevi za odvod izduvnih gasova/vazduh za sagorevanje preko krova sa krovnim prozorima ne postoji ograničenje snage u režimu grejanja prema važećim propisima.

3.3.4 Postavljanje otvora za čišćenje:

- U slučaju da su dimovodi do 4 m dužine ispitani zajedno sa gasnim ložištem, dovoljan je jedan otvor za čišćenje.
- U horizontalnim deonicama dimovoda/spojnih elemenata mora da se predviđa bar jedan otvor za čišćenje. Maksimalno rastojanje između otvora za čišćenje iznosi 4 m. Otvori za čišćenje se moraju postaviti na lukovima većim od 45° .
- Za horizontalne deonice/spojne elemente dovoljan je ukupno jedan otvor za čišćenje kada
 - horizontalna deonica ispred otvora za čišćenje nije duža od 2 m
i
 - kada se otvor za čišćenje u horizontalnoj deonici nalazi na rastojanju od najviše 0,3 m od vertikalnog dela
i
 - kada u horizontalnoj deonici ispred otvora za čišćenje ne postoji više od dva luka.
- Ako je potrebno, može se postaviti dodatni otvor za čišćenje u blizini ložišta u slučaju da ostaci čadi ne smeju da dospeju u ložište.

3.4 Odvojen priključak cevi

Odvojeni cevni priključak kod navedenih uređaja može da se realizuje pomoću pribora za odvod izduvnih gasova „odvojeni cevni priključak“ (Narudžbeni br.: 7 719 002 852) u kombinaciji sa „T-komadom 90°“.

Vod za vazduh za sagorevanje se izvodi sa jednostrukom cevi od Ø 80 mm.

Primer montaže ilustruje sl. 18 na str. 22.

3.5 Vod za vazduh za sagorevanje/izduvne gasove na fasadi

Pribor za odvod izduvnih gasova „dimovodni paket za fasadu“ može da se produži na bilo kom mestu između usisnika vazduha za sagorevanje i duplog utičnog mufa, odnosno „završnog komada“ uz pomoć pribora za odvod izduvnih gasova „duple produžne cevi“ i „duplog kolena“ (15° - 90°), kada se ponovo postavlja cev za vazduh za sagorevanje. Može se ugraditi i pribor za odvod izduvnih gasova „kontrolni otvor“.

Primer montaže ilustruje sl. 19 na str. 23.

3.6 Dimovod u šahti


3.6.1 Zahtevi za dimovod

- Kod dimovoda u šahti sme da se priključi samo jedno ložište.
- Ako je dimovod ugrađen u postojeću šahtu, eventualni priključni otvori moraju da se poprave i dobro zatvore.
- Šahta mora da bude izrađena od nezapaljivih krutih materijala i da ima vatrootpornost od najmanje 90 minuta. Kod nižih zgrada je dovoljna vatrootpornost od 30 minuta. Voditi računa o zahtevima datim u FeuVO.

3.6.2 Kontrola dimenzija šahte

Pre instalacije dimovoda


- ▶ Proverite da li šahta ima dozvoljene dimenzije za predviđeni slučaj primene. Ako su dimenzije manje od a_{\min} ili D_{\min} , instalacija nije dozvoljena. Maksimalne dimenzije šahte se **ne smeju prekoračiti**, jer se u suprotnom pribor za odvod izduvnih gasova više ne bi mogao fiksirati.

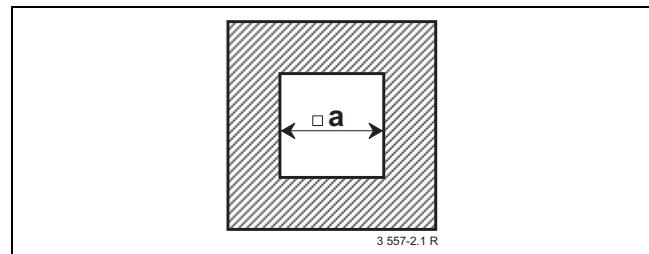

sl. 3 Pravougaoni poprečni presek

| AZB | a_{\min} | a_{\max} |
|--------------------|------------|------------|
| Ø 80 mm | 120 mm | 300 mm |
| Ø 80/125 mm | 180 mm | 300 mm |

tab. 5

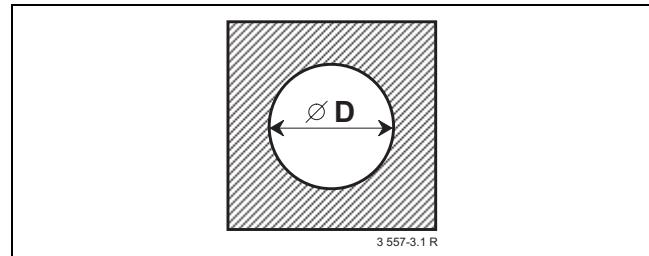

sl. 4 Kružni poprečni presek

| AZB | D_{\min} | D_{\max} |
|--------------------|------------|------------|
| Ø 80 mm | 140 mm | 300 mm |
| Ø 80/125 mm | 200 mm | 380 mm |

tab. 6

3.6.3 Čišćenje postojećih šahti i dimnjaka

Dimovod u šahti sa zadnjim provetrvanjem

Ako se dimovod nalazi u šahti sa zadnjim provetrvanjem (sl. 9, sl. 10, sl. 11, sl. 12, sl. 18), čišćenje nije potrebno.

Dovod vazduha i odvod izduvnih gasova u suprotnim smerovima

Kada se dovod vazduha za sagorevanje kroz šahtu vrši u suprotnom smeru (slika 15, slika 16), šahta mora da se čisti na sledeći način:

| Ranija upotreba šahti/dimnjaka | Potrebno čišćenje |
|---|--|
| Ventilaciona šahta | osnovno mehaničko čišćenje |
| Dimovod kod gasnog ložišta | osnovno mehaničko čišćenje |
| Dimovod kod ložišta na ulje i čvrsto gorivo | osnovno mehaničko čišćenje; zatvaranje površina, radi sprečavanja isparavanja ostataka u zidovima (npr. sumpor) u vazduhu za sagorevanje |

tab. 7

Za sprečavanje zatvaranja šahte:

Izabratи režim rada koji zavisi od vazduha u prostoriji ili od vazduha za sagorevanje preko duple cevi u šahti, odn. odvojene cevi za usisavanje sa spoljne strane.



3.6.4 Konstrukcijske karakteristike šahte

Dimovod do šahte kao jednostruka cev (B₂₃) (sl. 9, sl. 10)

- Prostor u kome se postavlja mora da ima sloboden otvor od 150 cm^2 ili dva otvora od po 75 cm^2 slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
- Dimovod u šahti mora da ima zadnje provetrvanje duž cele visine.
- Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje 75 cm^2) mora da se postavi u prostoru u kome se instalira ložište i da se pokrije ventilacionom rešetkom.

Dimovod do šahte kao dupla cev (B₃₃) (sl. 11, sl. 12)

- U prostoru u kome se postavlja nije potreban nikakav otvor ka spolja ako je veza sa vazduhom u prostoriji osigurana prema TRGI 5.5.2 (4 m^3 zapremine prostorije za svaki kW nominalne toplotne snage).
- U suprotnom, prostor u kome se postavlja mora da ima jedan otvor od 150 cm^2 ili dva otvora od po 75 cm^2 slobodnog poprečnog preseka ka spolja.
- Dimovod u šahti mora da ima zadnje provetrvanje duž cele visine.
- Ulazni otvor zadnjeg provetrvanja (najmanje 75 cm^2) mora da se postavi u prostoru u kome se instalira ložište i da se pokrije ventilacionom rešetkom.

Dovod vazduha za sagorevanje kroz šahtu u protivsmeru (C_{33x}) (sl. 15, sl. 16)

- Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kao odvod izduvnih gasova u šahti, ali u suprotnom smeru. Šahta se ne nalazi u sadržaju isporuke.
- Otvor ka spolja nije potreban.
- Ne sme se ugraditi nikakav otvor za zadnje provetrvanje šahte. Ventilaciona rešetka nije potrebna.

Dovod vazduha za sagorevanje kroz duplu cev u šahti (C_{33x}) (sl. 17)

- Dovod vazduha za sagorevanje vrši se kroz kružni žleb duple cevi u šahti. Šahta se ne nalazi u sadržaju isporuke.
- Otvor ka spolja nije potreban.
- Ne sme se ugraditi nikakav otvor za zadnje provetrvanje šahte. Ventilaciona rešetka nije potrebna.

4 Ugradne mere (u mm)

4.1 Priključak za horizontalnu cev dimovoda




Za oticanje kondenzata::

- ▶ Horizontalno provođenje gasa sa 3° uspona (= 5,2 %, 5,2 cm po metru) postaviti u smeru strujanja dimnog gasa.

Priključak za horizontalnu cev dimovoda se koristi kod:

- Dimovod u šahti prema B₂₃, B₃₃, C_{33x}, C₅₃
- horizontalni dimovod prema C_{13x}, C_{33x}

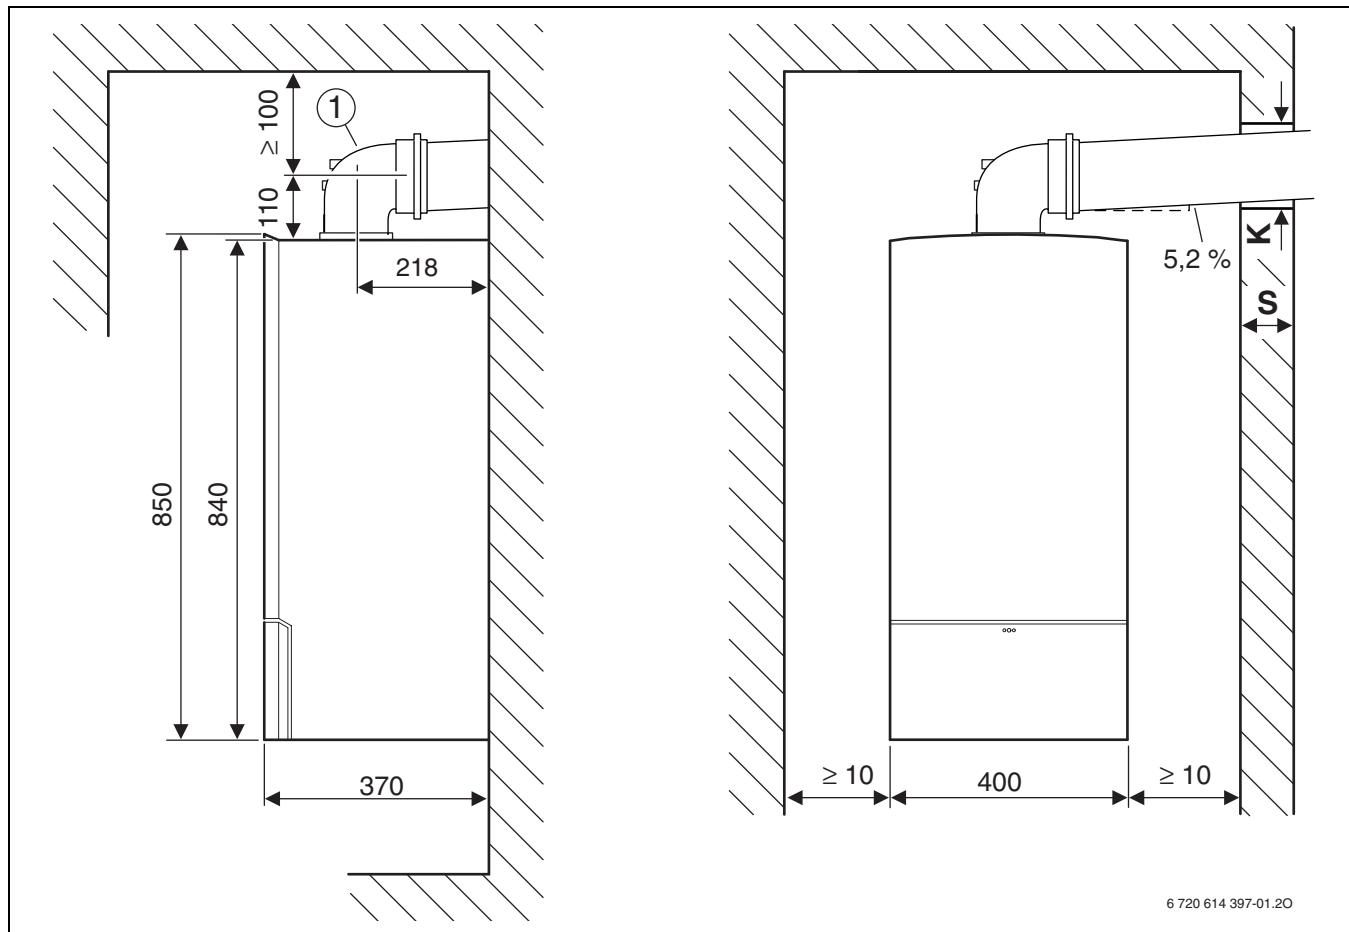


sl. 5 Dimovod Ø 80/125 mm ili Ø 80 mm

1 Priključno koleno 90° Ø 80/125 mm sa mernim otvorima

| S | K | |
|------------|---------|-------------|
| | Ø 80 mm | Ø 80/125 mm |
| 15 - 24 cm | 110 mm | 155 mm |
| 24 - 33 cm | 115 mm | 160 mm |
| 33 - 42 cm | 120 mm | 165 mm |
| 42 - 50 cm | 145 mm | 170 mm |

tab. 8

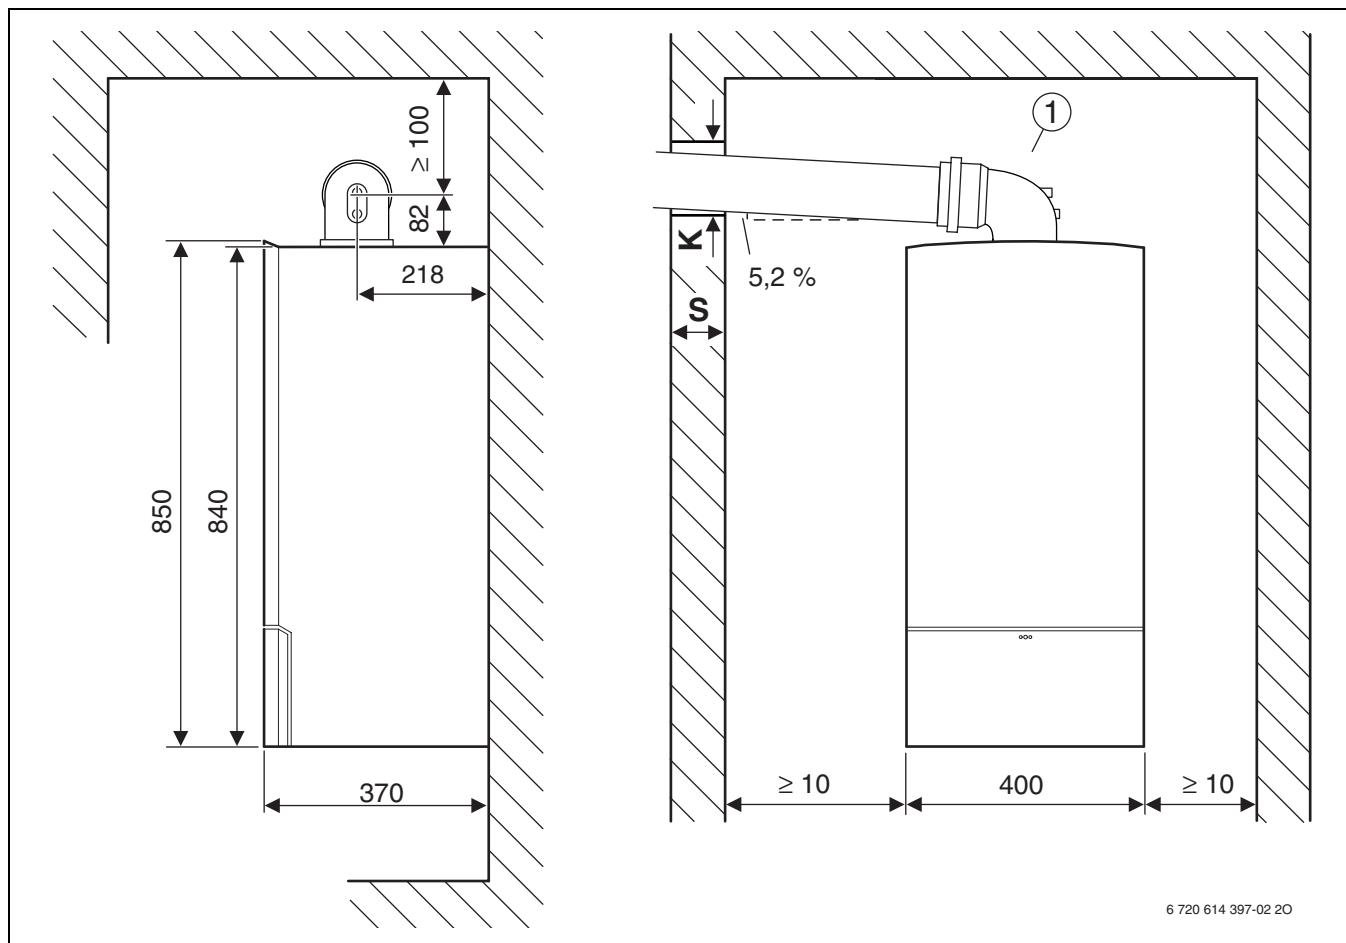


sl. 6 Dimovod Ø 60/100 mm

1 Priključno koleno 90° Ø 60/100 mm sa mernim otvorima

| S | K Ø 60/100 mm |
|------------|------------------|
| 15 - 24 cm | 130 mm |
| 24 - 33 cm | 135 mm |
| 33 - 42 cm | 140 mm |
| 42 - 50 cm | 145 mm |


tab. 9

4.2 Vertikalni priključak cevi za dimne gasove

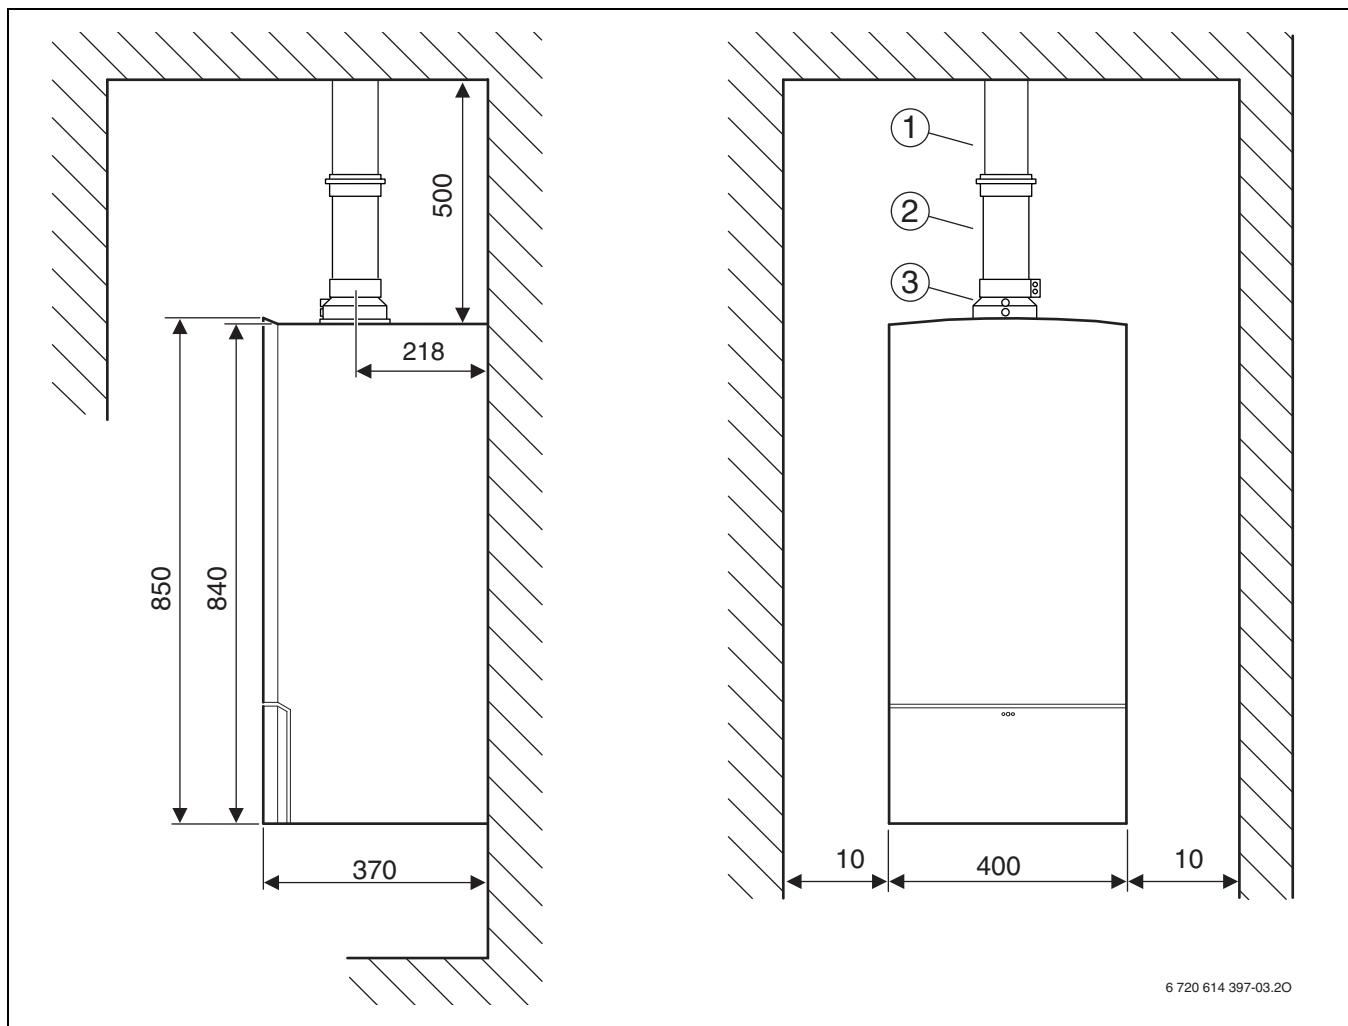

Sl. 7 Ravn krov

- 1 Pribor za odvod dimnih gasova, vertikalni (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm)
- 2 Producetak (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm)
- 3 Priključni adapter, vertikalni (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm) sa mernim otvorima

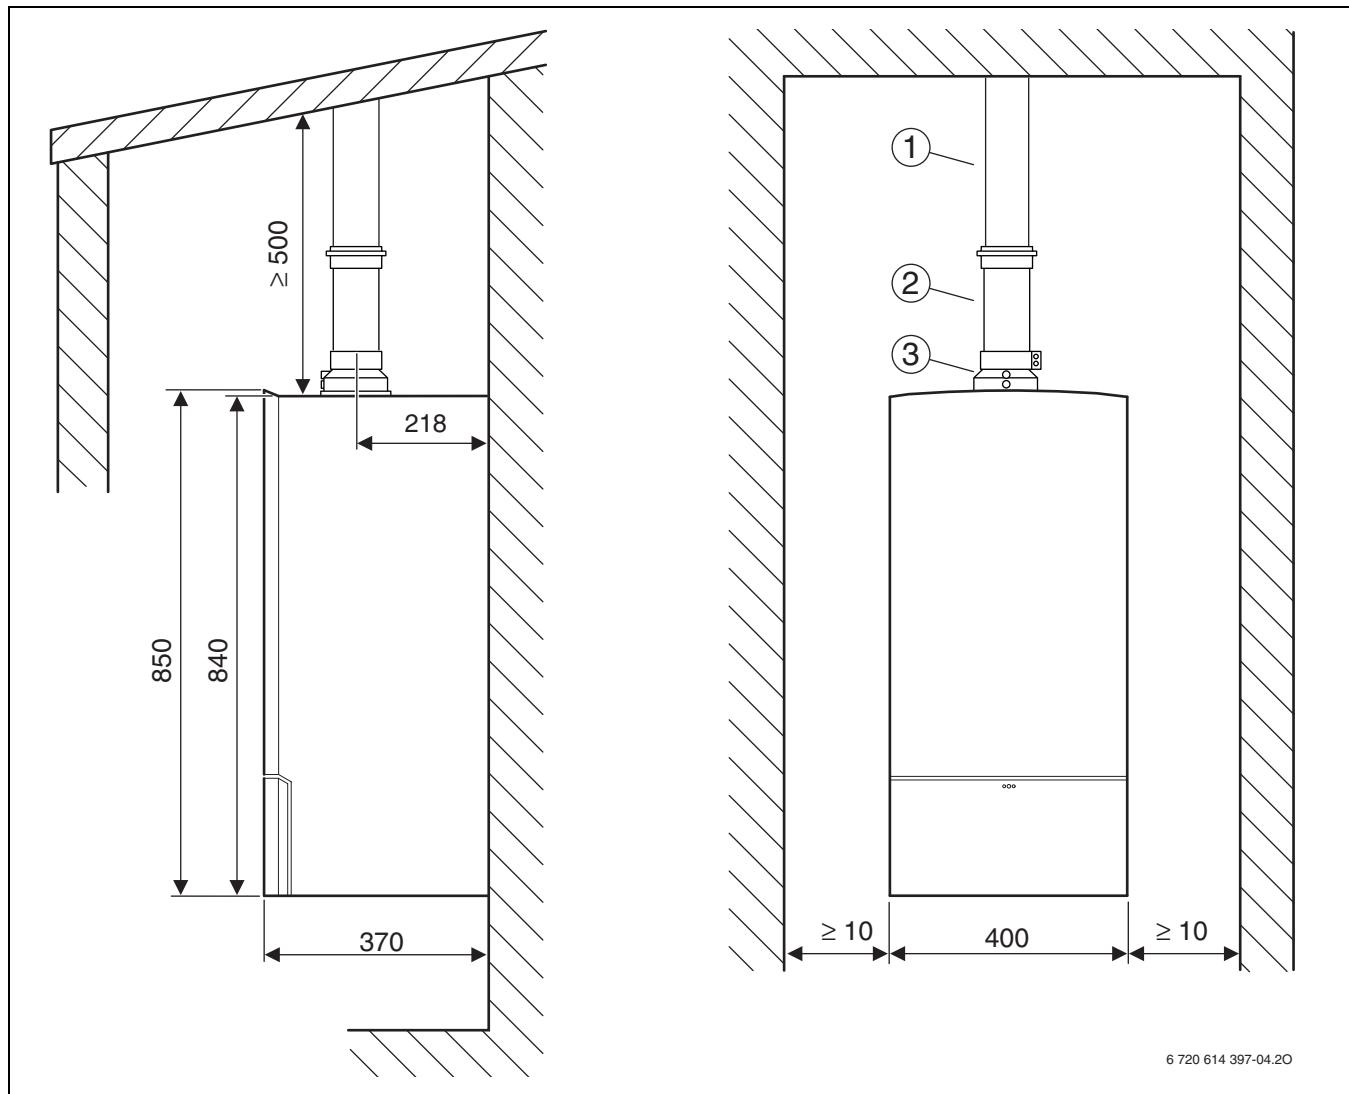

sl. 8 Kosi krov

- 1 Pribor za odvod dimnih gasova, vertikalni (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm)
- 2 Producetak (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm)
- 3 Priključni adapter, vertikalni (\varnothing 60/100 mm ili \varnothing 80/125 mm) sa mernim otvorima

5 Dužine cevi za dimne gasove

5.1 Uopšteno

Kondenzacioni uređaji za grejanje su opremljeni ventilatorom koji izduvne gasove transportuje u dimovod. Zbog gubitaka protoka u dimovodu dolazi do usporavanja izduvnih gasova.

Zato dimovodi ne smeju da prekorače određenu dužinu da bi se osigurao njihov odvod napolje. Ova dužina je maksimalna, ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv,max}$. Ona zavisi od zidnog grejnog uređaja, odvoda izduvnih gasova i cevi za odvod izduvnog gasa. U lukovima su gubici protoka veći nego u pravim cevima. Zato im se dodeljuje ekvivalentna dužina koja je veća od njihove fizičke dužine. Zbir dužina horizontalnih i vertikalnih cevi i ekvivalentna dužina cevi korišćenih lukova dobija se preko ekvivalentne dužine dimovoda L_{ekviv} . Ukupna dužina mora da bude manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi $L_{ekviv,max}$. Osim toga, u nekim slučajevima odvoda izduvnih gasova dužina horizontalnih deonica dimovoda L_w ne prekoračuje određenu vrednost $L_{w,max}$.

5.2 Određivanje dužina cevi dimovoda

5.2.1 Analiza situacije ugradnje

- ▶ Iz postojeće situacije ugradnje sledeće veličine odrediti:
 - Način instalacije dimovoda
 - Odvod izduvnih gasova prema TRGI/86/96
 - Kondenzacioni uređaji za grejanje
 - dužina horizontalne cevi dimovoda, L_w
 - dužina vertikalne cevi dimovoda, L_s
 - Broj dodatnih lukova za 90° u cevi dimovoda
 - Broj lukova od 15° , 30° i 45° u cevi dimovoda

5.2.2 Određivanje karakterističnih vrednosti

Mogu postojati sledeća provođenja cevi za dimne gasove:

- Provođenje dimnog gasa u šahtu
(Tabela 10 - 11 i 14 - 15)
- Vođenje dimnog gasa horizontalno/vertikalno
(Tabela 12 - 13)
- Vođenje dimnog gasa na fasadi
(tab. 17)
- ▶ Iz odgovarajuće tabele, zavisno od odvoda izduvnih gasova prema TRGI 2008, kondenzacionog uređaja za grejanje i prečnika cevi dimovoda odredite sledeće vrednosti:
 - maksimalnu ekvivalentnu dužinu cevi $L_{ekviv,max}$
 - ekvivalentnu dužinu cevi lukova
 - ako je potrebno, maksimalnu dužinu horizontalne cevi $L_{w,max}$

5.2.3 Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove

5.2.4 (ne kod svih situacija vođenja dimnog gasa!)

Horizontalna dužina cevi za dimne gasove L_w mora biti manja nego maksimalna horizontalna dužina cevi za dimne gasove $L_{w,maks}$:

$$L_w \leq L_{w,max}$$

5.2.5 Proračun ekvivalentne dužine cevi L_{ekviv}

Ekvivalentna dužina cevi L_{ekviv} izračunava se iz zbira horizontalnih i vertikalnih dužina vođenja dimnih gasova (L_w , L_s) i ekvivalentne dužine mesta za promenu smera. Neophodna 90° -mesta za promenu smera su uračunata u maksimalnu dužinu. Svako dodatno mesto za promenu smera mora da se uzme u obzir sa njegovom ekvivalentnom dužinom

Ekvivalentna celokupna dužina cevi mora biti manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi: $L_w \leq L_{w,maks}$

Jedan primer za proračun situacije za dimne gasove nalazi se na stranici 24.

5.3 Situacije vođenja dimnog gasa

Provodenje dimnog gasa u šahtu

prema B₂₃ (Ø 80 mm)

ekvivalentne dužine dodatnih lukova¹⁾

| Uredaj | $L_{\text{ekviv,max}}$ [m] | $L_{w,\text{max}}$ [m] | [m] | [m] |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|-----|-----|
| ZSB 14-3 C ... | 25 | 3 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 32 | 3 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 10 Dužine cevi kod B₂₃ (Ø 80 mm)


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

$L_{\text{ekviv,maks}}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi

L_s vertikalna dužina cevi


L_w horizontalna dužina cevi

$L_{w,\text{maks}}$ maksimalna horizontalna dužina cevi

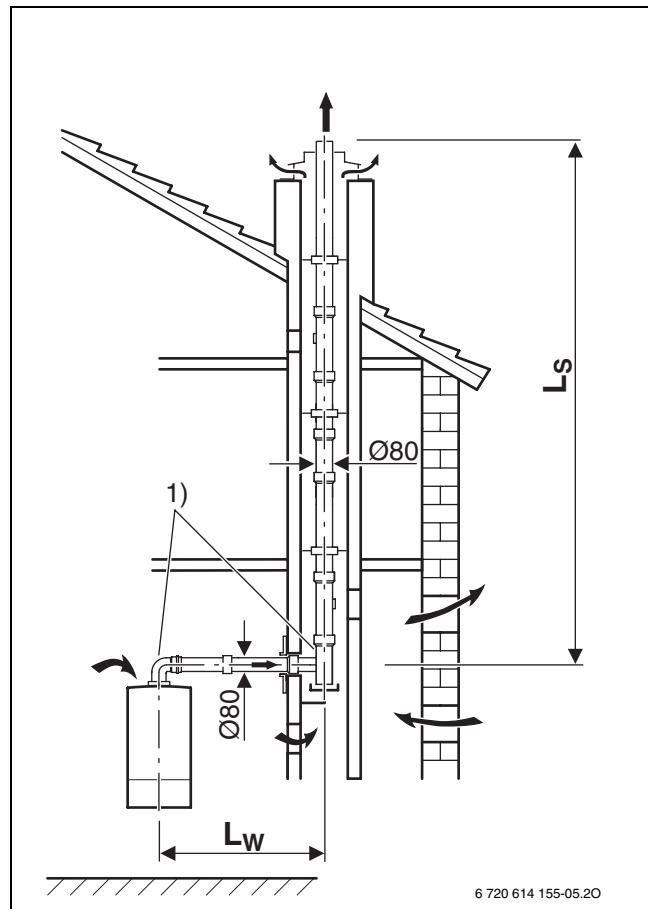

sl. 9

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

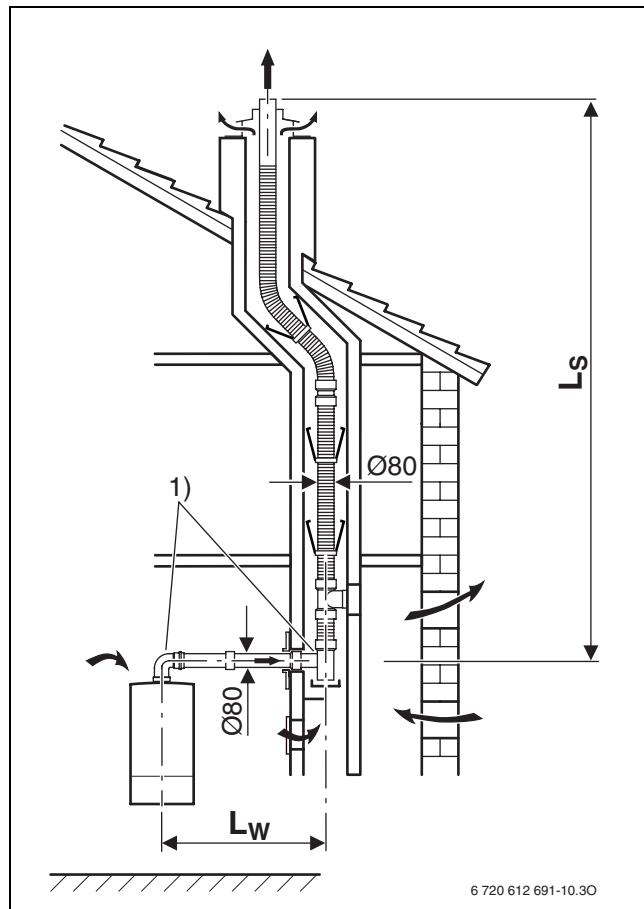


sl. 10

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine


| Dimovod u šahti prema B ₃₃ (\varnothing 80 mm) | | ekvivalentne dužine dodatnih lukova ¹⁾ | | |
|---|------------------------|---|-----|-----|
| Uredaj | $L_{ekviv,max}$ [m] | $L_{w,max}$ [m] | [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | 25 | 3 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 32 | 3 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 11 Dužine cevi kod B₃₃ (\varnothing 80 mm)

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

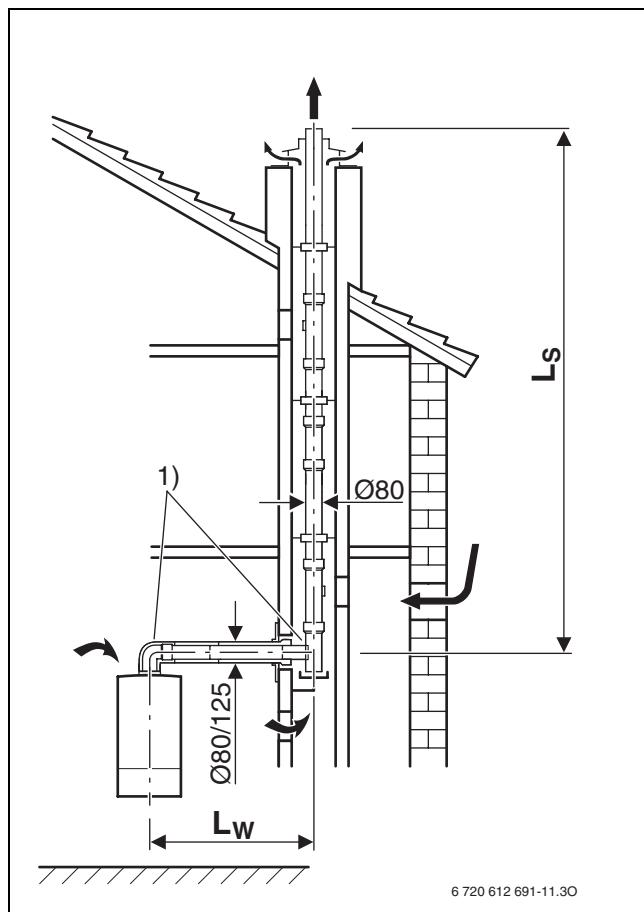 $L_{ekviv,maks}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi L_s vertikalna dužina cevi L_w horizontalna dužina cevi $L_{w,maks}$ maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 11

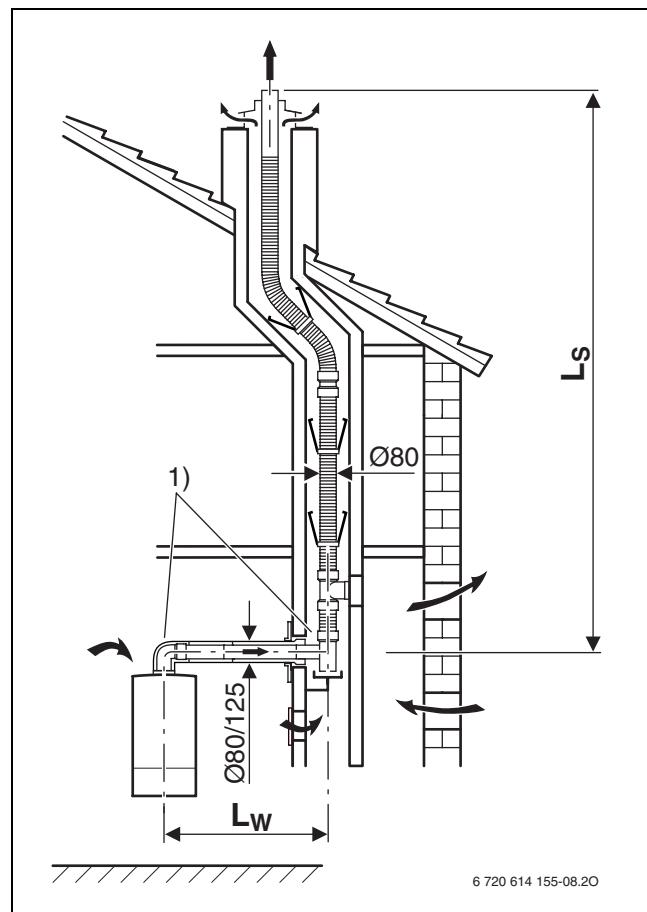

sl. 12


1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

| Dimovod horizontalan/vertikalni Ø 80/125 mm prema C _{13x} , C _{33x} | | ekvivalentna dužina dodatnih mesta za promenu smera ¹⁾ | | |
|--|--------------------------------|--|-----|--------|
| Uredaj | vertikalno (L _S) | horizontalno (L _W) | 90° | 15-45° |
| | L _{ekquiv,max} [m] | L _{ekquiv,max} [m] | [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | 10 | 10 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 15 | 15 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 12 Dužne cevi kod C_{13x}, C_{33x}

1) 90 °-luk na uređaju kod horizontalnog vođenja dimnih gasova je kod maksimalne dužine već uzet u obzir

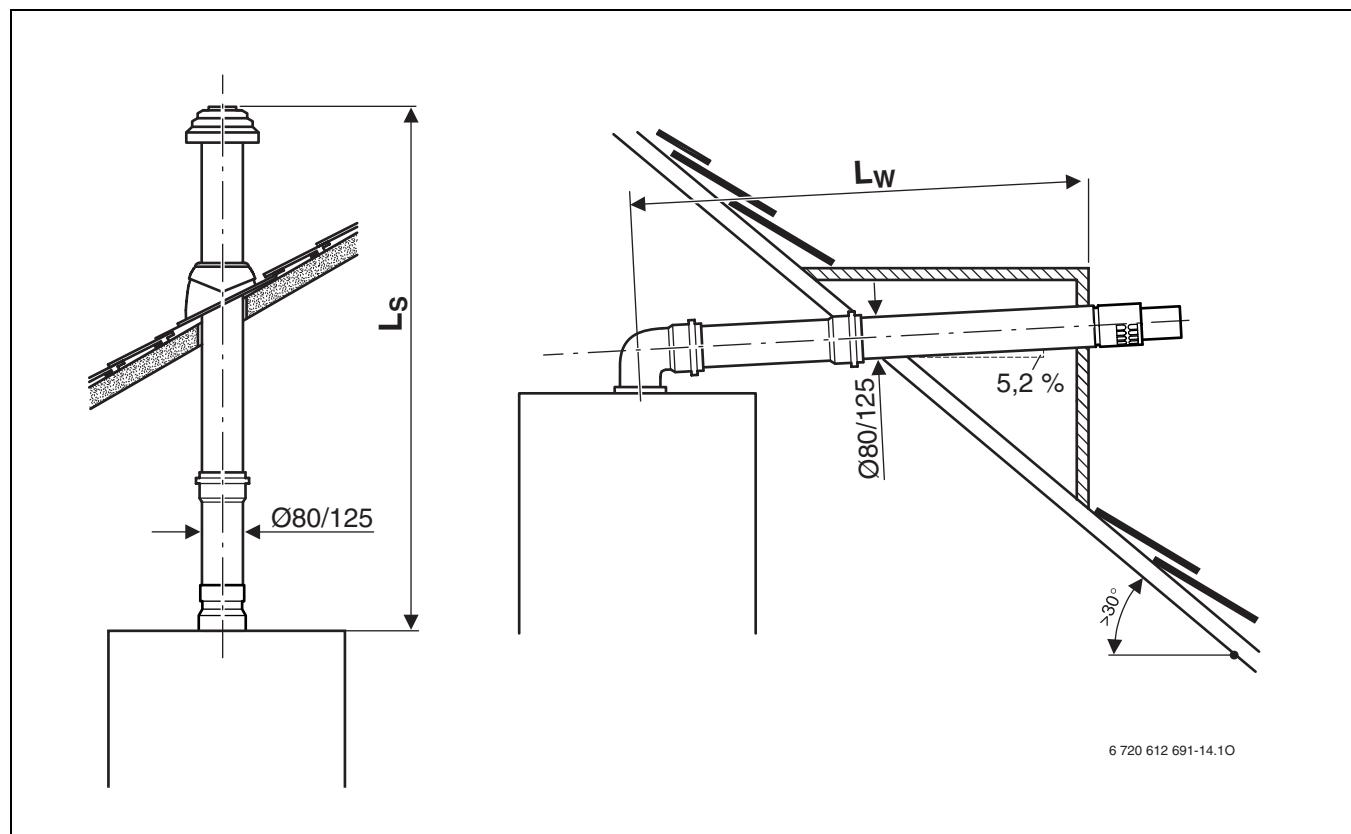
L_{ekquiv,maks} maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL_s vertikalna dužina ceviL_w horizontalna dužina cevi

sl. 13

| Dimovod horizontalan/vertikalni Ø 60/100 mm prema C _{13x} , C _{33x} | | ekvivalentna dužina dodatnih mesta za promenu smera ¹⁾ | | |
|--|------------------------------|--|-----|--------|
| Uređaj | vertikalno (L _S) | horizontalno (L _W) | 90° | 15-45° |
| ZSB 14-3 C ... | 6 | 6 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 13 Dužne cevi kod C_{13x}, C_{33x}

1) 90 °-luk na uređaju kod horizontalnog vođenja dimnih gasova je kod maksimalne dužine već uzet u obzir


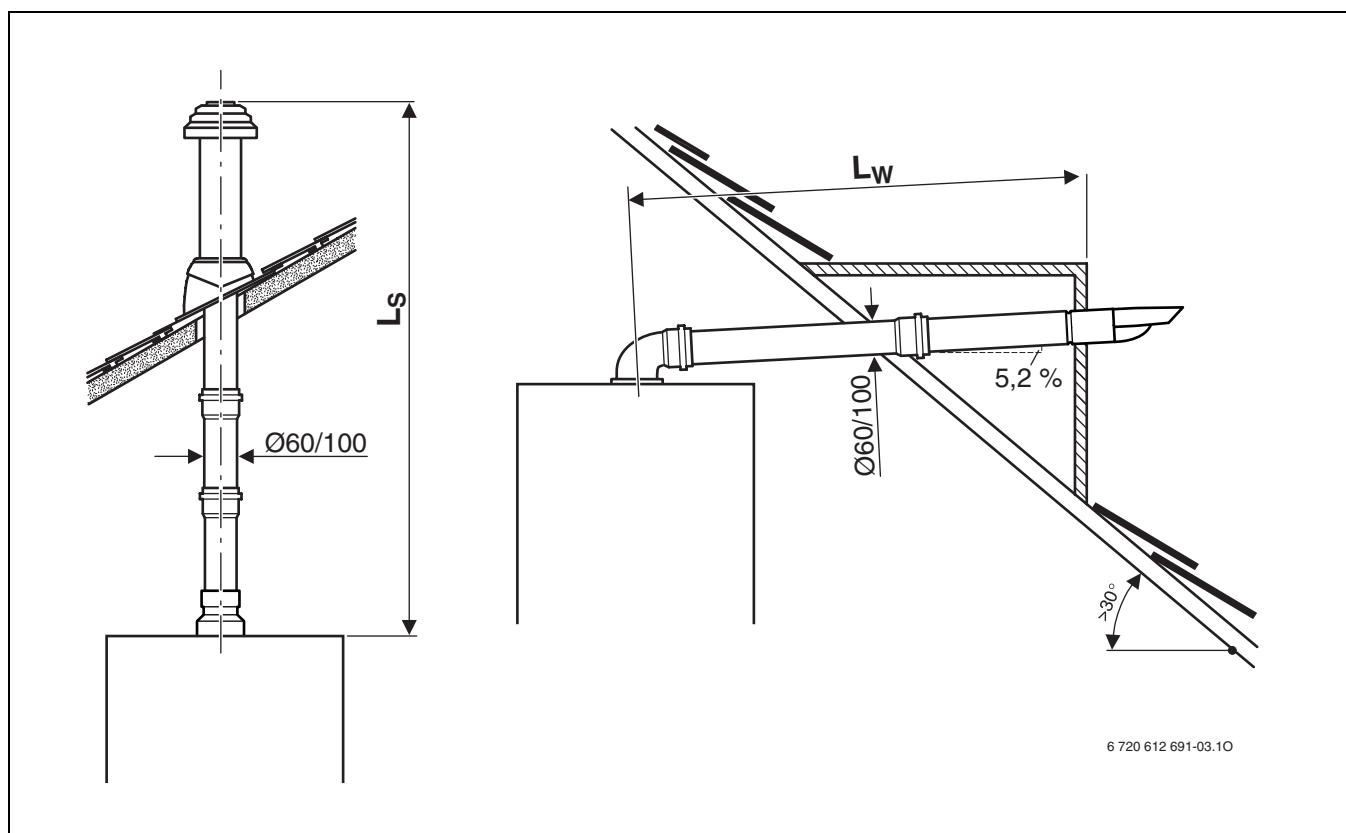
 $L_{ekviv,max}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi L_s vertikalna dužina cevi L_w horizontalna dužina cevi

sl. 14

| Dimovod u šahti prema C_{33x} ($\emptyset 80$ mm) | | ekvivalentne dužine dodatah lukova ¹⁾ | | |
|---|--|---|--------------------|-----|
| Uredaj | Mera preseka šahte (□ dužina stranice odn. ○ prečnik) [mm] | $L_{ekviv,max}$ [m] | $L_{w,max}$ [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | □ $\geq 140 \times 140$, ○ ≥ 150 | 24 | | |
| ZSB 22-3 C ... | □ 130 x 130 | 23 | 3 | 2 |
| ZWB 24-3 C ... | ○ 140 | 22 | | |
| ZWB 28-3 C ... | □ 120 x 120 | 17 | | 1 |

tab. 14 Dužne cevi kod C_{33x}

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

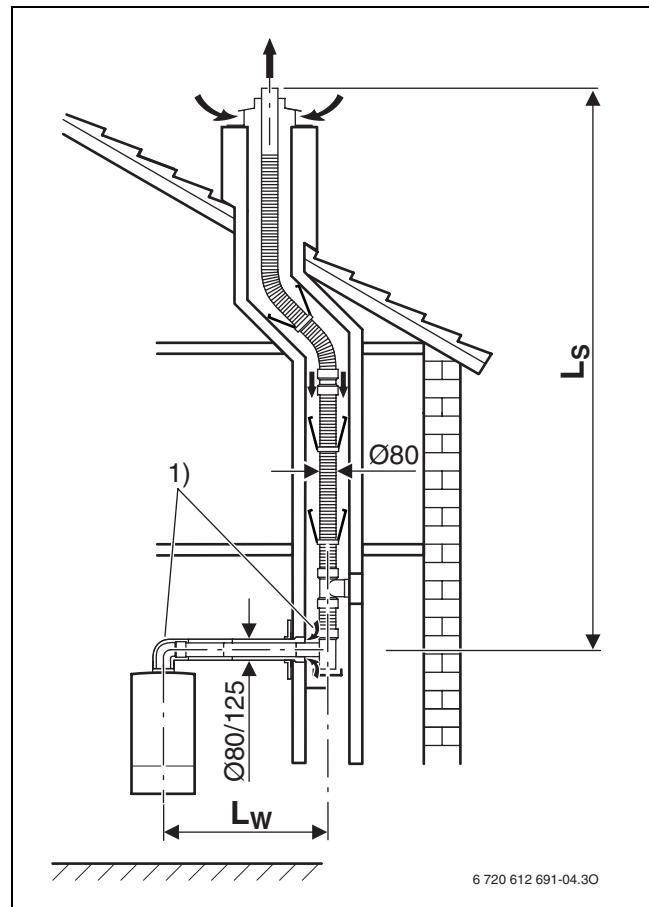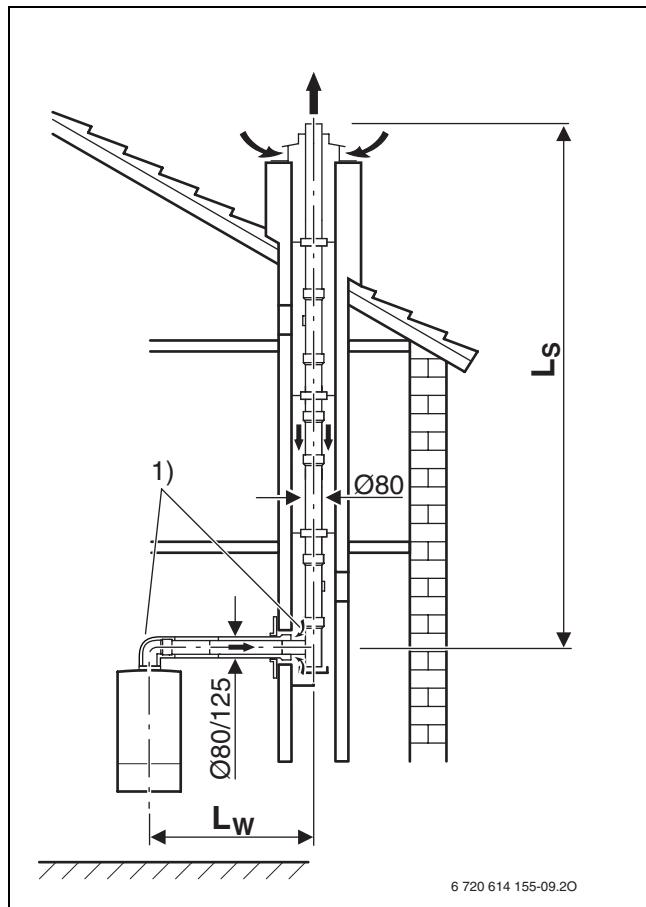 $L_{ekviv,max}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi L_s vertikalna dužina cevi L_w horizontalna dužina cevi $L_{w,max}$ maksimalna horizontalna dužina cevi


- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

| Dimovod sa duplom cevi u šahti prema C _{33x} | | ekvivalentne dužine dodatnih lukova ¹⁾ | | |
|--|--------------------------------|---|-----|-----|
| Uređaj | L _{ekvviv,max} [m] | L _{w,max} [m] | [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | 10 | 3 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 13 | 3 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 15 Dužne cevi kod C_{33x}

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

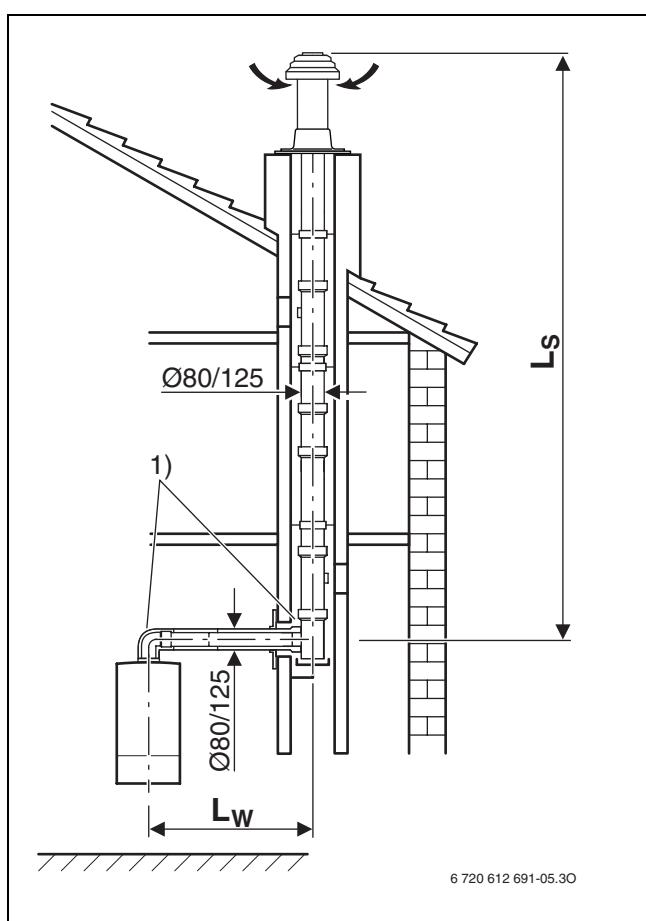 $L_{ekvviv,max}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi L_s vertikalna dužina cevi L_w horizontalna dužina cevi $L_{w,max}$ maksimalna horizontalna dužina cevi


sl. 17

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

| Odvojeno vođenje cevi u šahti prema C _{53x} (Ø 80 mm) | | ekvivalentne dužine dodatnih lukova ¹⁾ | | |
|---|--------------------------------|--|-----|-----|
| Uredaj | L _{ekquiv,max} [m] | L _{w,max} [m] | [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | 25 | 3 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 28 | 3 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 16 Dužne cevi kod C_{53x}

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

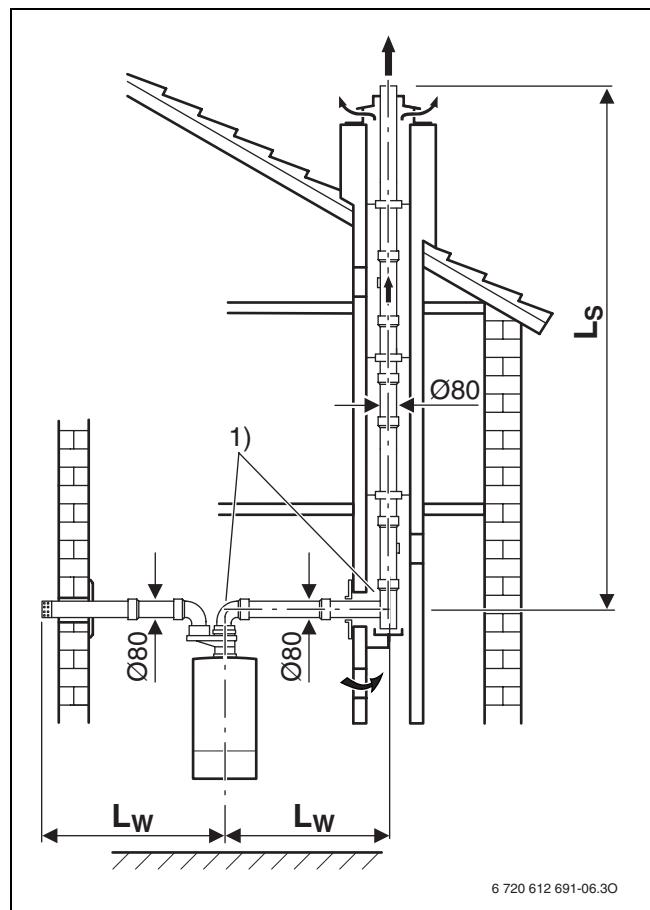L_{ekquiv,max} maksimalna ekvivalentna celokupna dužina ceviL_s vertikalna dužina ceviL_w horizontalna dužina ceviL_{w,maks} maksimalna horizontalna dužina cevi


sl. 18

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

| Vodenje dimnog gasa na fasadi prema C _{53x} (Ø 80 mm) | | ekvivalentne dužine dodatnih lukova ¹⁾ | | |
|---|-------------------------------|--|-----|-----|
| Uređaj | L _{ekviv,max} [m] | L _{w,max} [m] | [m] | [m] |
| ZSB 14-3 C ... | 22 | 3 | 2 | 1 |
| ZSB 22-3 C ... | | | | |
| ZWB 24-3 C ... | 25 | 3 | 2 | 1 |
| ZWB 28-3 C ... | | | | |

tab. 17 Dužne cevi kod C_{53x}

1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već uračunati u maksimalne dužine

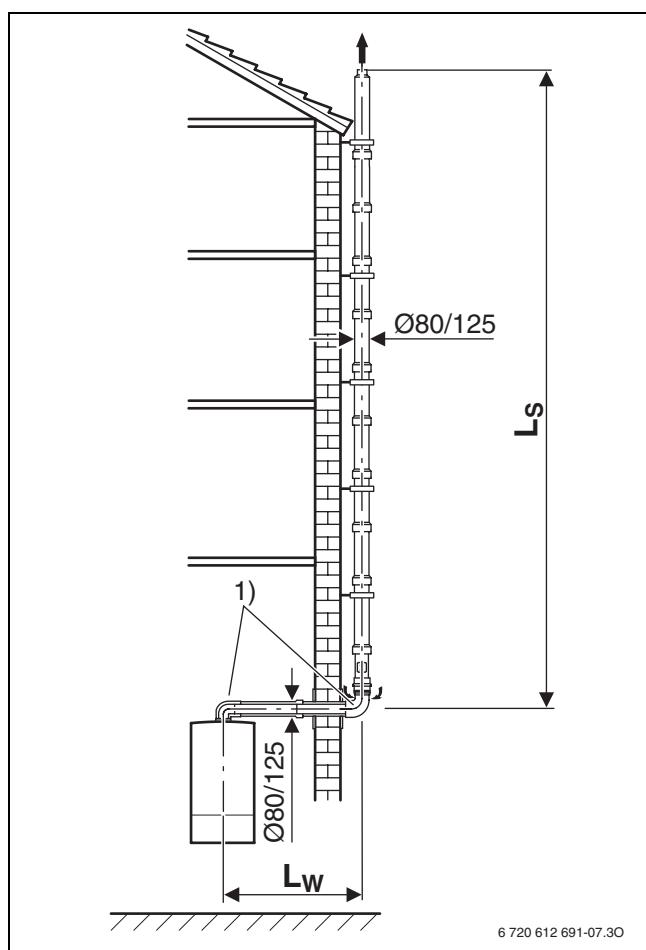 $L_{ekviv,max}$ maksimalna ekvivalentna celokupna dužina cevi L_s vertikalna dužina cevi L_w horizontalna dužina cevi $L_{w,max}$ maksimalna horizontalna dužina cevi

sl. 19

- 1) 90°-lukovi na uređaju i potporni lukovi na fasadi su već uračunati u maksimalne dužine

5.4 Primer za proračun dužine cevi za dimne gasove (slika 20)

Analiza situacije ugradnje

Za dati sluaj ugradnje mogu se odrediti sledeće vrednosti:

- Na in instalacije dimovoda: u šahti
- Odvod izduvnih gasova prema TRGI 2008: C_{33x}
- Kondenzacioni ure aj za grejanje: ZSB 22-3 C
- Dužina horizontalne cevi dimovoda: $L_w = 2 \text{ m}$
- Dužina vertikalne cevi dimovoda: $L_s = 10 \text{ m}$
- Broj 90 °-lukova u cevi dimovoda: 2
- Broj 15 °-, 30 °- i 45 °-lukova u cevi dimovoda: 2

Određivanje karakterističnih vrednosti

Zbog vo enja cevi za dimne gasove ka C_{33x} moraju karakteristične vrednosti da se iz tabele 14 pronađu. Za ZSB 22-3 C iz toga proizilaze sledeće vrednosti:

- $L_{ekviv,maks} = 24 \text{ m}$
- $L_{w,maks} = 3 \text{ m}$
- ekvivalentna dužina za 90°-mesta za promenu smera: 2 m
- ekvivalentna dužina za 15°-, 30°- i 45°-mesta za promenu smera: 1 m

Kontrola horizontalne dužine cevi za dimne gasove

Horizontalna dužina cevi za dimne gasove L_w mora biti manja nego maksimalna horizontalna dužina cevi za dimne gasove $L_{w,maks}$:

| horizontalna dužina L_w | $L_{w,max}$ | $L_w \leq L_{w,max} ?$ |
|------------------------------|-------------|------------------------|
| 2 m | 3 m | o.k. |

tab. 18

Taj uslov je ispunjen.

Proračun ekvivalentne dužine cevi L_{ekviv}


Ekvivalentna dužina cevi L_{ekviv} izračunava se iz zbiru horizontalnih i vertikalnih dužina vođenja dimnih gasova (L_w , L_s) i ekvivalentne dužine mesta za promenu smera. Neophodna 90°-mesta za promenu smera su uračunata u maksimalnu dužinu. Svako dodatno mesto za promenu smera mora da se uzme u obzir sa njegovom ekvivalentnom dužinom

Ekvivalentna celokupna dužina cevi mora biti manja od maksimalne ekvivalentne dužine cevi: $L_w \leq L_{w,maks}$

| | | ekvivalentna delimična dužina | | suma | |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---|---|------|
| | | dužina/broj | | | |
| horizontalno | prava dužina L_w | 2 m | x | 1 | = |
| | mes. za prom. smera 90° | 2 | x | 2 m | = |
| | mes. za prom. smera 45° | 0 | x | 1 m | = |
| vertikalno | prava dužina L_s | 10 m | x | 1 | = |
| | mes. za prom. smera 90° | 0 | x | 2 m | = |
| | mes. za prom. smera 45° | 2 | x | 1 m | = |
| | | | | ekvivalentna dužina cevi L_{ekviv} | 18 m |
| | | | | maksimalna ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv,max}$ | 24 m |
| | | | | $L_{ekviv} \leq L_{ekviv,max}$ | o.k. |

tab. 19

Ekvivalentna celokupna dužina je sa 18 m manja od maksimalne ekvivalentne celokupne dužine od 24 m. Time je ta situacija vođenja dimnih gasova u redu.

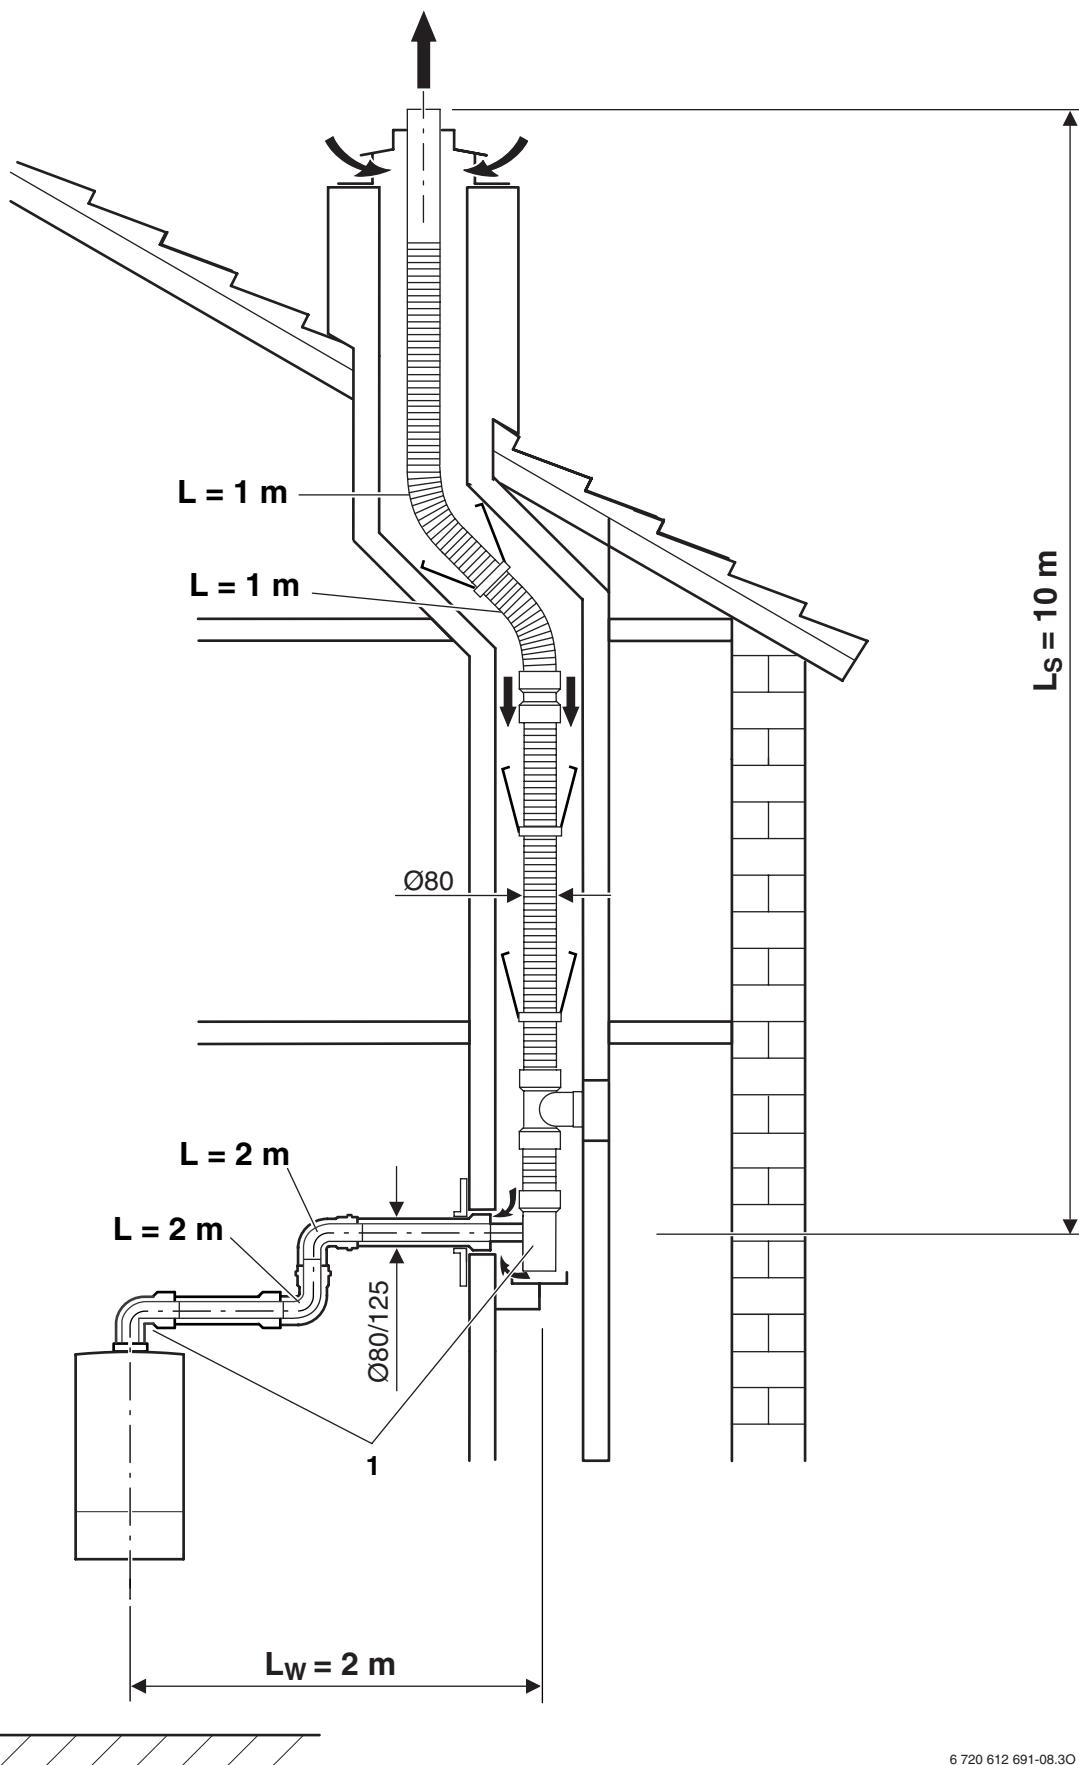

sl. 20

- 1) 90° -lukovi na uređaju i potporni lukovi u šahti su već uračunati u maksimalne dužine

5.5 Formular za proračun dužine cevi za dimne gasove

| horizontalna dužina L_w | $L_{w,maks}$ | $L_w \leq L_{w,maks}$ |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| m | m | |

tab. 20

| | | dužina/broj | ekvivalentna delimična dužina | suma |
|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|------|
| horizontalno | prava dužina L_w | x | = | |
| | mes. za prom. smera 90° | x | = | |
| | mes. za prom. smera 45° | x | = | |
| vertikalno | prava dužina L_s | x | = | |
| | mes. za prom. smera 90° | x | = | |
| | mes. za prom. smera 45° | x | = | |
| | | ekvivalentna dužina cevi L_{ekviv} | | |
| | | maksimalna ekvivalentna dužina cevi $L_{ekviv,maks}$ | | |
| | | $L_w \leq L_{w,maks}$ | | |

tab. 21

Beleške

Robert Bosch doo
Bulevar Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel.: (+381) 11 2052 373
Fax: (+381) 11 2052 377

www.bosch.rs